


Forsøg med 5 timers natslukning

Print graph of Measurement data
03-10-2022 11:39:30

Page: 1/ 1

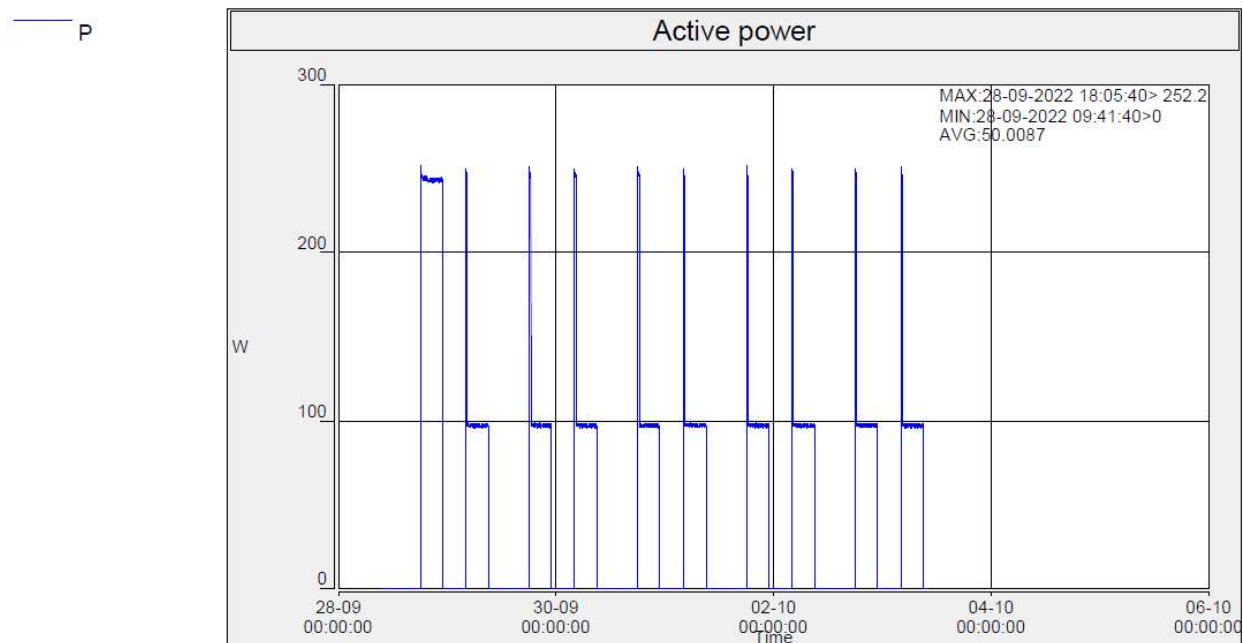

Testen er kørt med driftstid på 15 timer med en indbygget natslukning på 5 timer af de 15 timer, på et Philips Iridium LED-armatur. Da kommunens 16.500 LED armaturer er af forskelligt fabrikat indkøbt over en lang årrække hovedsageligt over ca. 6 til 7 år, så kan der ikke garanteres for at samtlige typer af de indbyggede reguleringsenheder vil opføre sig på samme måde, der vil kunne forekomme nuancer som denne test ikke kan eftervise.

Testen viser at ved slukning i 5 timer hver nat så fungerer styringen ikke længere som den var tiltænkt, armaturet lyser kun med 30 % i de resterende timer den er tændt både morgen og aften, den kører i konstant dæmpning bortset fra kort peak hver gang den tænder hvor den lyser med 100 % styrke.

Det betyder at der aldrig kommer 100 % lys på gadelysanlægget, og dermed vil der også være dæmpet i både eftermiddags - aften timerne, og igen også i morgentimerne hvor der skulle have været 100 % lys på.