

Returadresse:

Land By og Kultur, Natur, Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Vestjysk Biogas ApS

Adresse: Arnborgvej 23A, 6900 Skjern
CVR: 37808474
P-nummer: 10215 21864

Sagsbehandler
Jacob Sjørsløv-Østergaard
Direkte telefon
99 74 11 43
E-post
Jacob.sjoerslev-
oestergaard@rksk.dk
Dato
28. september 2026
Sagsnummer
25-010672

Afgørelse om sikkerhedsniveau, Vestjysk biogas ApS, arnborgvej 23A, 6900 Skjern

1. Indledning

Virksomheden Vestjysk biogas ApS, Arnborgvej 23A, 6900 Skjern, er omfattet af risikobekendtgørelsen¹ som en kolonne II-virksomhed på grund af sit oplag af forskellige stoffer, hvor den fysiske brøksum overstiger 1,0.

Det er primært oplaget af rå biogas, som gør at Vestjysk biogas ApS får status af værende en kolonne II-virksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen¹.

Da virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen¹, skal virksomheden gennem et sikkerhedsdokument redegøre for, at de lever op til kravene i risikobekendtgørelsens bilag 3.

Virksomheden har udarbejdet et sikkerhedsdokument som beskriver hvordan risikoen for større uheld er reduceret til et acceptabelt niveau, samt hvordan skaderne, hvis et større uheld skulle indtræffe, kan begrænses.

Med sikkerhedsdokumentet samt supplerende vilkår i denne afgørelse vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at

- faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen¹ som kolonne II-virksomhed er klarlagt.
- der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld.
- der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et system, der sikrer, at planen gennemføres.
- tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af virksomheden.
- konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske.

I sikkerhedsrapporten beskrives de værste tænkelige uheldsscenerier, og der er foretaget konsekvensberegninger samt risikovurdering af disse. På baggrund af risikovurderingen af de uheld, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at den mulige risikopåvirkning af omgivelserne er acceptabel, og at virksomhedens forebyggende og afhjælpende foranstaltninger udgør en tilstrækkelig sikkerhed mod, at eventuelle uheld kan få fatale konsekvenser.

¹ BEK nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer



2. Afgørelse og vilkår

2.1 Afgørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune anerkender, at Vestjysk biogas ApS med sikkerhedsdokumentet har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og sikkerhedsdokumentet dateret den 23. september 2025 meddeler Ringkøbing-Skjern Kommune hermed accept af sikkerhedsniveauet for Vestjysk biogas ApS.

Afgørelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelsesloven² § 41, stk.1. Afgørelsen træffes på vilkår som træder i kraft straks ved meddelelsen af afgørelsen. Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens² § 41. Vilkårene kan tages op til revision, hvis der fremkommer nye oplysninger om de sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden.

2.2 Vilkår

1. Virksomhedens oplag af anmeldte risikostoffer må ikke give anledning til at overstige nedennævnte brøksummer i forhold til tærskelværdier for Kolonne III-virksomheder:

Brøksum Brandfare	0,985
Brøksum Miljøfare	0,005
Brøksum Sundhedsfare	0,005

Det er oplaget af rågas, som gør at Vestjysk biogas ApS får status af værende en kolonne II-virksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen³.

2. Virksomhedens oplag af anmeldte risikostoffer må ikke give anledning til at overstige følgende mængder:

Stof/blanding	Cas-nr.	Mængde
Ikke opgraderet biogas	-	49.007 kg
Opgraderet bionaturgas (CH ₄)	74-82-6	3.663 kg
Diesel	-	4.000 kg

3. Hvis virksomheden ønsker at øge mængden af risikostoffer, skal dette på forhånd meddeles risikomyndighederne, og virksomheden skal foretage en risikovurdering, jf. sikkerhedsdokumentet.
4. Kontrolprocedurerne skal til stadighed vedligeholdes, og der skal løbende følges op på audits herpå.
5. Det skal være fastholdt i kontrolprocedurerne, at alle fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning) er omfattet af et forebyggende vedligehold.
6. Alle uheld og tilløb til uheld, hvor et stof med en klassificering omfattet af risikobekendtgørelsen³ indgår eller kunne have indgået, skal registreres og vurderes i forhold til udløsende årsager, hændelsens forløb – herunder svigt af barrierer, samt hændelsens konsekvens i forhold til mennesker og miljø.

Vurderingen skal endvidere forholde sig til hændelsens potentielle konsekvens – herunder barrierer, der standsede eller begrænsede hændelsen. Endelig skal vurderingen indeholde

² LBK nr 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse

³ BEK nr 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

mulige tiltag for, at hændelsen ikke skal gentage sig. Behandlingen af disse hændelser skal kunne dokumenteres, og dokumentationen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

7. Den i sikkerhedsdokument, bilag 14, beskrevne handlingsplan med de angivne tidsterminer skal efterkommes.

2.3 Øvrige forpligtigelser

Den til enhver tid gældende risikobekendtgørelse⁴ indeholder en række direktivfastsatte bestemmelser, som virksomheden er direkte forpligtiget til at efterleve. Disse er derfor ikke gengivet i denne afgørelse.

3. Vurderinger og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Vestjysk biogas ApS har et biogasanlæg på Arnborgvej 23A, 6900 Skjern. Biogassen fremstilles hovedsageligt af husdyrgødning men også af restprodukter fra landbrug eller industri. Biomassen leveres tilbage til landmænd og den opgraderede biogas (ca. 99 % metan) afsættes til det nationale gasnet.

Det er oplaget af rågas (bestående af ca. 50 – 60 % metan og 40 – 50 % kuldioxid), som gør at Vestjysk biogas ApS får status af værende en kolonne II-virksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen⁴. Den seneste version af sikkerhedsdokumentet er fremsendt den 23. september 2025. I sikkerhedsdokumentet identificeres de hændelser, som kan medføre større uheld, som involverer stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen⁴, og de mulige konsekvenser for mennesker og miljø er beregnet og/eller vurderet. Herudover er de forebyggende og afhjælpende foranstaltninger på virksomheden beskrevet, og der er udarbejdet procedurer og instrukser til medarbejderne, der skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne til enhver tid fungerer.

3.2 Virksomhedens omgivelser

Biogasanlægget er placeret på adressen Arnborgvej 23A, 6900 Skjern. Projektområdet er ca. 5,5 ha. Biogasanlægget, Vestjysk Biogas omfatter matrikel nr. 33au, og dele af 33ad, 33 av og 33z Borris Nørreland, Sdr. Borris. Virksomheden er etableret inden for rammerne af den gældende lokalplan nr. 519 indrettet til erhverv med miljøklasse 7. Virksomheden er beliggende i landzone, og grænser hele vejen rundt op til landzonen. Der ca. 2,7 km til nærmeste by, Borris, øst for anlægget.

Inden for en radius af 600 m ligger 4 ejendomme, Arnborgvej 23, 6900 Skjern, Vestergårdvej 9, 6900 Skjern, Arnborgvej 6, 6900 Skjern og Vestergårdvej 2, 6900 Skjern

De nærmeste beliggende Natura 2000-områder er N68 Skjern Å, N67 Borris Hede samt N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Disse ligger i en afstand af hhv. 2,5 km syd, 4,5 km syd og 12,5 km vest for projektområdet.

Der er ingen risikovirksomheder i Ringkøbing-Skjern kommune, nærmeste ligger i Herning ca. 30 km væk

Der er etableret en vold omkring anlægget, så et eventuelt spild ikke vil forurene Kjelstrup Bæk og derved Skjern Å.

⁴ BEK nr 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Virksomheden ligger inden for et område med drikkevandsinteresser men uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, uden for indvindingsopland og uden for nitratsfølsomt indvindingsopland.

3.3 Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering

Ringkøbing-Skjern Kommunes opgave i henhold til risikobekendtgørelsen⁵ er relateret til de tilfælde, hvor større uheld på virksomheden kan medføre skader på miljø og mennesker uden for virksomhedens eget område eller nedsivning af forurenende stoffer på virksomhedens område. Denne opgave supplerer det miljøtilsyn, som Ringkøbing-Skjern Kommune i forvejen skal føre med virksomheden.

Det er oplaget af rågas, som gør at Vestjysk biogas ApS får status af værende en kolonne II-virksomhed. Rågassen opbevares internt på virksomheden indtil den opgraderes for at blive sendt videre ud på det nationale gasnet.

Virksomheden har identificeret de uheldsscenarier, hvor der i tilfælde af utilsigtede hændelser kan ske udslip.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ved gennemgangen af sikkerhedsdokumentet haft fokus på at vurdere de risici, der kan opstå.

På procesanlægget er det reaktorer (tanke med biomasse og biogas) og efterlagertanke med afgasset biomasse, hvor biogassen står over væskespejlet som gaslager, biogasopgraderingsanlægget, CO₂ anlæg, samt pyrolyseanlægget der udgør de primære farer for større uheld. Desuden er der fakler til kontrolleret afbrænding af biogas udenfor specifikation, hvor der kan forekomme antændelige gasser. Der er risiko for større uheld ved normal drift og ved service/vedligehold. Se figur 1 for placering af anlægsdele.



Figur 1 Placering af risikostoffer over CO₂-tryksætnings, pyrolyse- og biogasanlæg. Ammoniak er markeret med en rød cirkel, pyrolyse er markeret med en grøn firkant. CO₂-tanke er markeret med gule cirkler. Biogas er markeret med orange cirkler,


⁵ BEK nr 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

opgraderet bionaturgas er markeret med lilla firkant, diesel er markeret med en blå trekant, iltholdere er markeret med brune cirkler.

Konsekvenszonen for tryk 5 kPa (personskade) og 20 kPa (bygningsskade) ved en eksplosion forårsaget af en dominoeffekt, kan skabe følgende konsekvensafstande:

5 kPa	325 meter
20 kPa	167 meter

Det ses på figur 2, at konsekvensafstandene på 5 og 20 kPa kan berøre begrænsede områder udenfor Vestjysk Biogas' matrikel i den nordlige retning. Desuden kan konsekvensafstandene på 5 kPa delvis berøre naboen på Arnborgvej 23 hvor der ikke er beboelse.

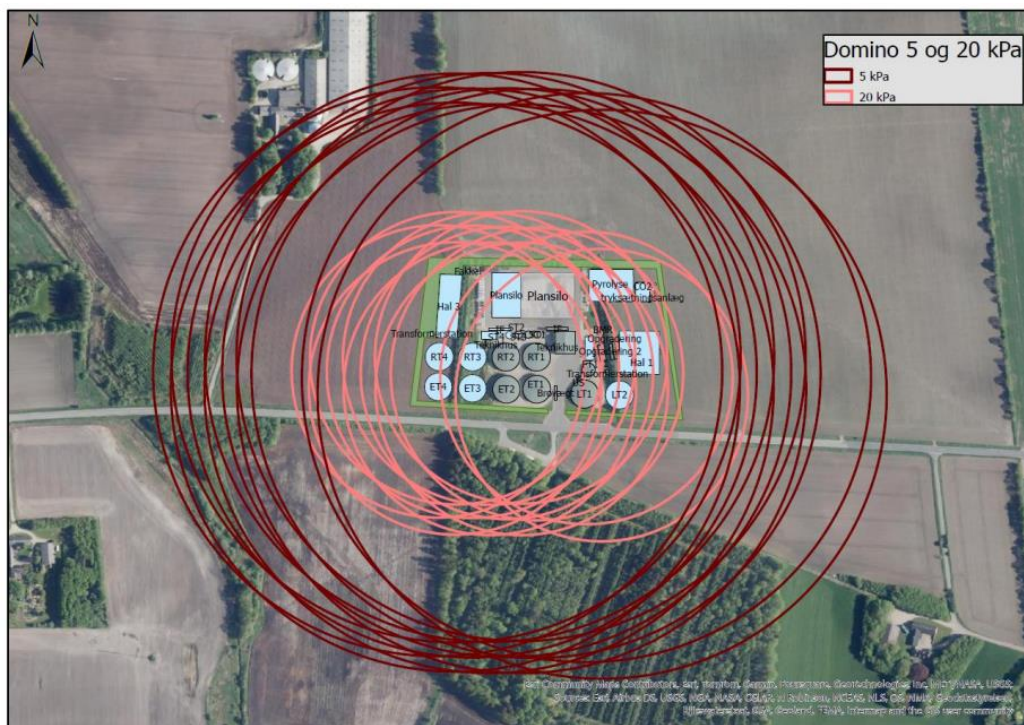


Figur 2 konsekvensafstande ved dominoeffekt ved samtidig eksplosion i anlæggets fremtidige biogas tanke på 5 kPa og 20 kPa

Tabellen nedenfor viser den maksimale konsekvensafstand for spredning af ammoniak ved total kollaps i CO₂-tryksætningsanlæg.

220 ppm	680 meter
1600 ppm	220 meter

Beregning for den mulige toksiske effekt angiver, at konsekvensafstanden for et udslip af ammoniak vil kunne berøre naboen på adresserne Arnborgvej 23, 6900 Skjern, Lodalvej 1, 6900 Skjern, Vestergårdvej 9, 6900 Skjern og Vestergårdvej 2, 6900 Skjern. Figur 3 angiver grænsen ved 30 minutters eksponering. Der kan forventes, at personer der opholder sig indendørs, vil blive eksponeret for lavere koncentrationer af ammoniak, end personer udendørs.

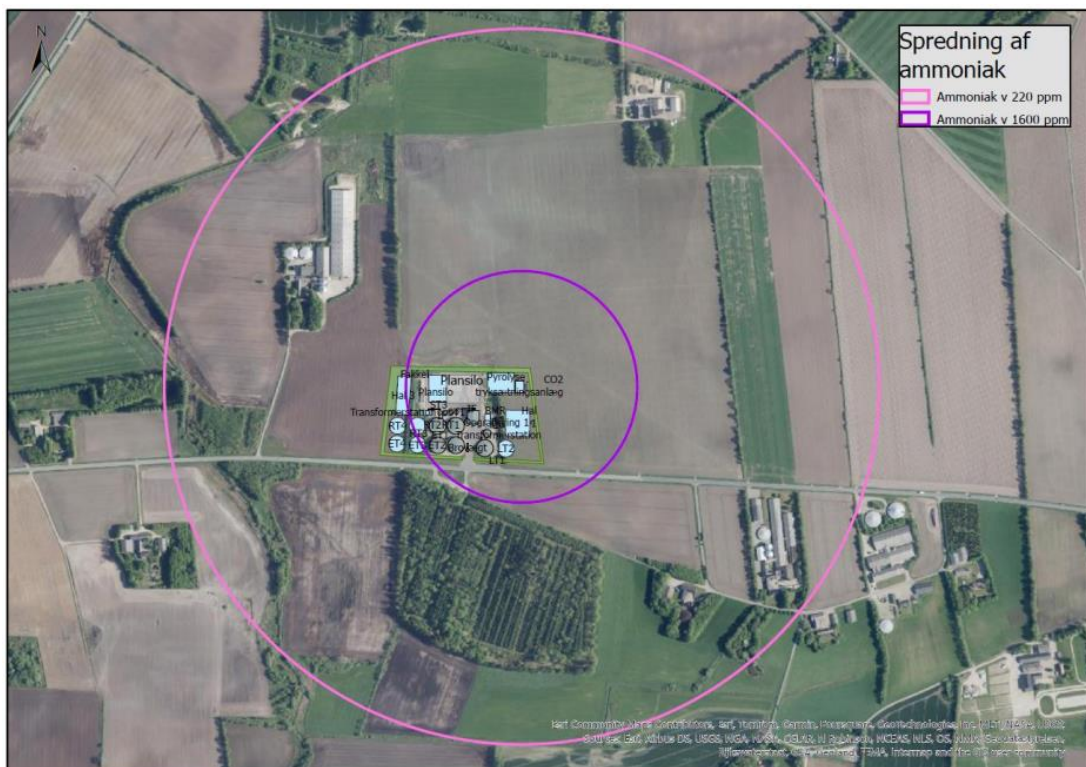


Figur 3 Spredning (Footcloud) af ammoniak

Tabellen nedenfor viser konsekvensafstande ved dominoeffekt for varmestråling ved 4 kW/m², 12,5 kW/m² og 37,5 kW/m² i tilfælde af uheld på to biogasprocestanke er følgende:

4 kW/m ²	214 meter
12,5 kW/m ²	118 meter
37,5 kW/m ²	54 meter

Det ses på figur 4, at konsekvensafstande for varmestråling ved total kollaps af to biogasprocestanke (LT1+LT2) er beliggende udenfor Vestjysk Biogas' matrikel i den østlige og sydlige sider.

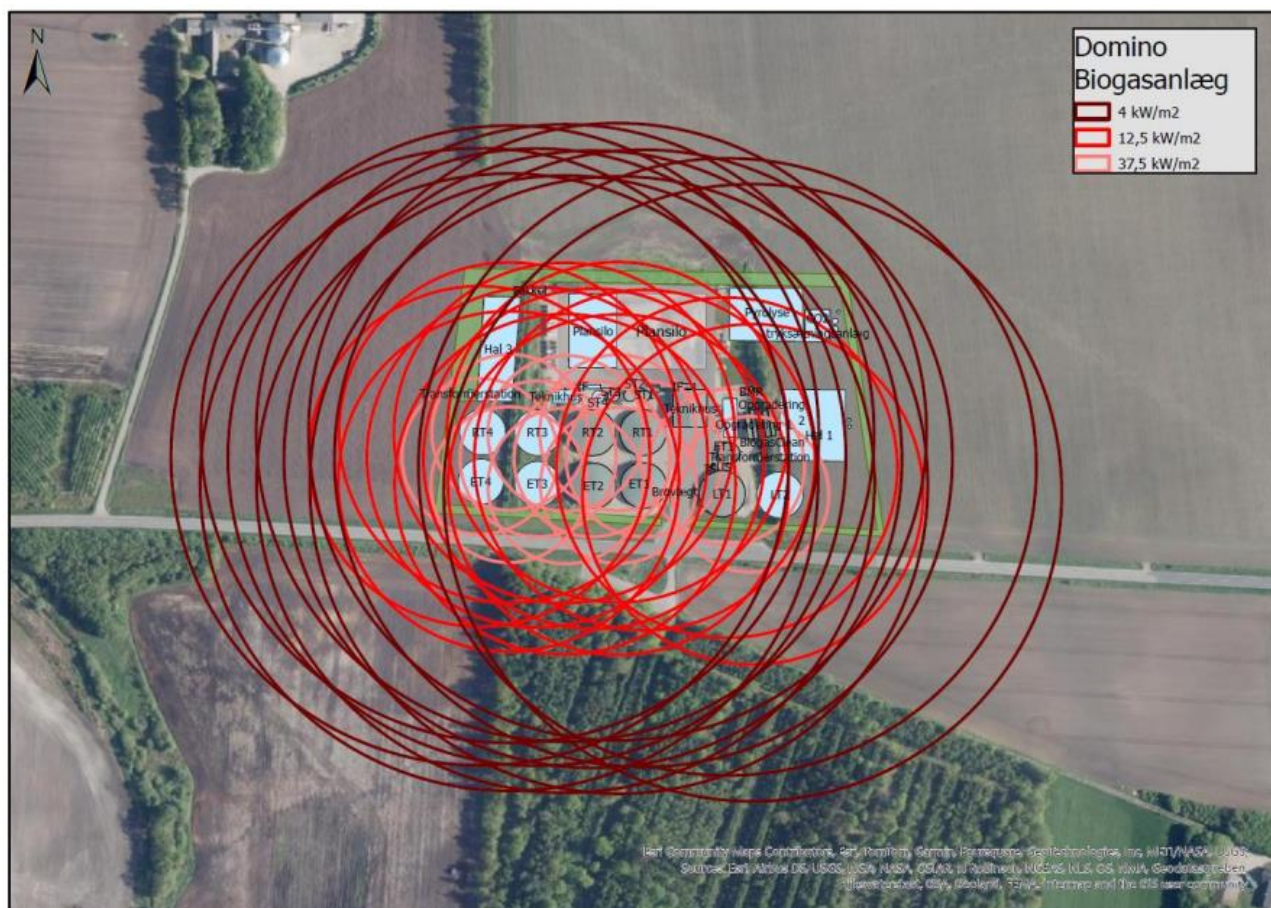

Figur 4 Maksimal varmestrålingsafstande ved dominoeffekt for varmestraling ved 4 kW/m², 12,5 kW/m² og 37,5 kW/m² i tilfælde af uheld på biogasanlæg.

Stedbunden individuel risiko

Den stedbundne individuelle risiko benyttes til at sikre at ingen enkeltperson udsættes for en væsentlig større risiko grundet deres ophold i nærheden af procesanlægget.

ISO-kurven på figur 5 viser konsekvensafstande omkring anlægget, hvorved uheldsscenario resulterende i død, forekommer med hyppigheder mellem 10^{-6} pr. år (rød kurve) til 10^{-9} pr. år (sort kurve). Der ikke er nogle områder, hvor den individuelle risiko er 10^{-5} eller større pr. år. Inden for det område, som den gule kurve afgrænser, ligger hyppigheden af dødsfald eller alvorlige skader i intervallet 10^{-6} til 10^{-7} pr. år. Området, hvor risikoen for dødsfald eller alvorlige skader svarer til 1 gang på 10^{-8} år, ligger inden for Vestjysk Biogas' ejendom, undtagen en kort strækning af Arnborgvej mod syd. Der ved ligger der ikke nabovirkomheder, boliger eller anden følsom arealanvendelse inden for den beregnede ISO-kurve. Der er hellere ikke planlagt nabovirkomheder i nærområde. De røde områder på figur 3, er områder hvor risikoen er højst 10^{-6} pr. år. Områderne omfatter pyrolyseanlæg og et småt område ved opgraderingsanlægget, begge del er indenfor anlæggets område.




Figur 5 ISO-kurver for Vestjysk Biogas. Det ses at hændelserne Vestjysk Biogas, vil ske med en hyppighed på 10^{-6} pr. år, indenfor anlæggets voldsystem.

Den stedbundne individuelle risiko viser, at ingen enkeltpersoner som følge af naboskabet til virksomheden udsættes for en væsentlig større risiko end den øvrige befolkning. Det er vurderet, at risikoen må betragtes som acceptabel på grund af den lave eksponering

Samfundsrisiko

Samfundsrisiko giver information om forventede samlede livstab i forbindelse med større uheld på virksomheden. I beregningen af FN-kurven indgår sandsynligheden for en række uheldsscenarier samt en vurdering af, hvor mange folk der kan blive udsat for konsekvenser ved disse scenarier, baseret på befolkningstæthed, arbejdspladser og lokal beskyttelse (indendørs eller udendørs ophold)

Figur 6 viser sandsynligheden for ét dødsfald kan ud fra FN-kurven aflæses til ca. $1,076 \cdot 10^{-6}$ pr. år og $7,17 \cdot 10^{-9}$ for 2 dødsfald pr. år, hvilket er under kurven for ALARP-acceptkriteriet.

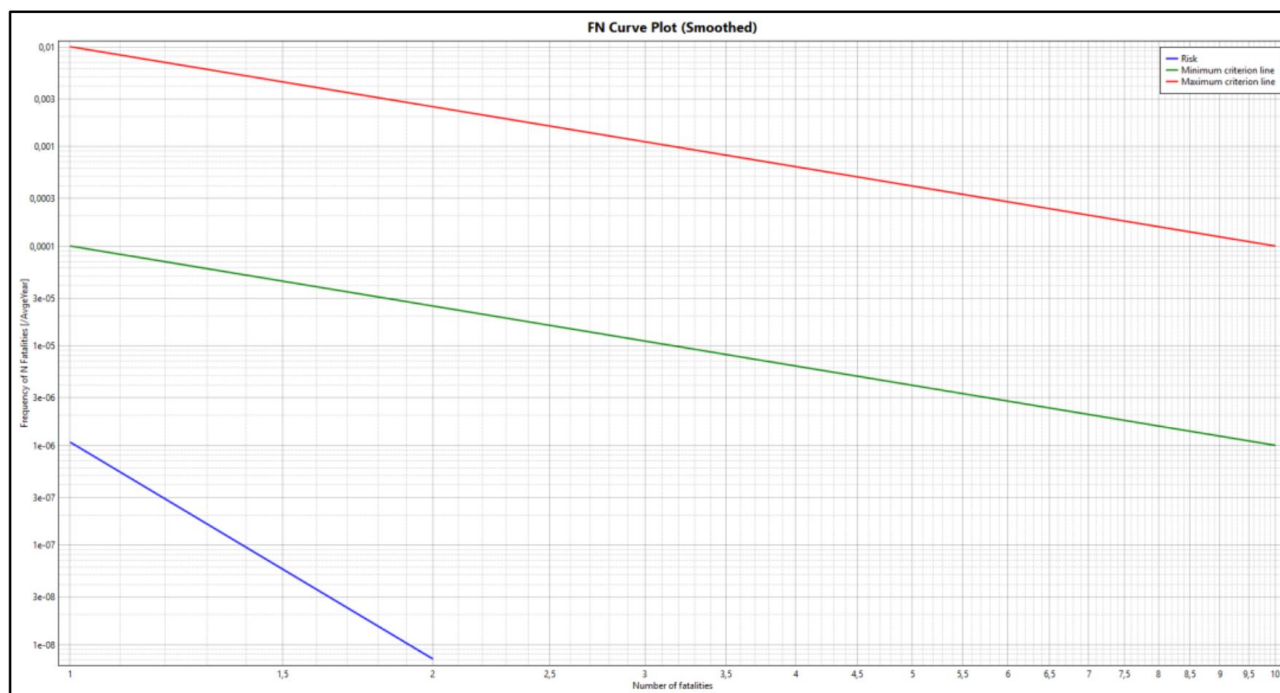

Figur 6 Samfundsrisiko - FN-kurve for Vestjysk Biogas i efter udvidelsen med ekstra biogastanke. Det ses at sandsynligheden for ét dødsfald kan ud fra FN-kurven aflæses til ca. $1,076 \cdot 10^{-6}$ pr. år og $7,17 \cdot 10^{-9}$ for 2 dødsfald pr. år, hvilket er under kurven for ALARP-acceptkriteriet.

Udvidelsen af Vestjysk Biogas vil forsat overholde det danske risikoacceptkriterie på 10^{-6} dødsfald pr. år, hvilket ikke må overskrides udenfor virksomhedens område.

En stedbunden risiko på 10^{-6} svarer nogenlunde til den risiko, man udsættes for ved almindelige daglige livsbetingelser. Vestjysk Biogas bidrager efter udvidelsen dermed ikke til en større samfundsmæssig risiko for omkringboende naboer.

Samlet vurdering

Den stedbundne individuelle risiko viser at der ikke er nogle områder, hvor den individuelle risiko er 10^{-5} eller større pr. år. Den største risiko inden for Vestjysk Biogas området er ved pyrolyseanlæg og opgraderingsanlægget. Den største risiko udenfor Vestjysk Biogas område er en kort strækning af Arnborgvej mod syd hvor risikoen svare til 10^{-8} pr år

Der findes ikke institutioner der indgår i det offentlige beredskab, svært evakuerbare personer og lignende i området med den maksimale konsekvensafstand

På baggrund af dette vurderes risikopåvirkningerne af områderne udenfor skel at være acceptable jf. de, i Risikohåndbogen foreslåede acceptkriterier

Kommentar til vilkår

Ringkøbing-Skjern Kommune har med vilkår 2 stillet krav om, at de i anmeldelsen angivne mængder af risikostoffer efterleves. Dette skal sikre, at rammerne for godkendelse og risikovurdering overholdes.

Med vilkår 3 sikres, at eventuel øgning af mængden af risikostoffer på virksomheden risikovurderes og godkendes af risikomyndighederne, inden oplaget øges.

Vilkår 4 sikrer, at der bliver fulgt op på, at kontrolprocedurerne fungerer efter hensigten, og at der bliver fulgt op på anbefalinger fra regelmæssige audit.

Der er sat vilkår, vilkår 5, om forebyggende barrierer til stadighed vedligeholdes, således at der opretholdes et kvalificeret beskyttelsesniveau på virksomheden.

Endelig skal vilkår 6 sikre, at virksomheden følger op på uheld og nærvæd uheld, som omfatter risikostoffer samt foretager en systematisk vurdering af potentielle konsekvenser og de barrierer, som standsede eller begrænsede uheldet.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at de væsentligste risici for større uheld er beskrevet, og at virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og det opnåede sikkerhedsniveau er acceptabelt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven⁶ under forudsætning af, at virksomheden efterlever vilkårene i miljøgodkendelsen samt de sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i sikkerhedsdokumentet.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at et eventuelt uheld med miljøfarlige stoffer ikke vil kunne påvirke disse Natura 2000 omgivelser på grund af afstanden. Virksomheden er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen⁷.

3.4 Bemærkninger til afgørelsen

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Ringkøbing-Skjern Kommune har samarbejdet med Arbejdstilsynet, Politiet og Brand & Redning MidtVest om vurderingen af sikkerhedsdokumentet. Herudover deltager Midt- og Vestjyllands Politi i medfør af beredskabslovens § 17 som koordinerende ledelse ved større uheld.

Brand & Redning MidtVest har i skrivelse dateret den 27. august 2026 meddelt, at de meddeler godkendelse til virksomheden i henhold til Forsvarsministeriets LBK nr. 314 af 03/04/2017, Beredskabsloven § 34, stk. 1 jf. Miljøministeriets BEK nr. 372 af 25/04/2016: Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer § 6 stk. 1. Afgørelsen er vedlagt som bilag 2.

Midt- og Vestjyllands Politi og Arbejdstilsynet har begge accepteret sikkerhedsdokument 7. udgave 2026.

3.4.2 Udtalelse fra virksomheden

Udkast til afgørelsen med vilkår har været tilsendt virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 75.

Virksomheden har ingen bemærkninger til afgørelsen.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag 1.

Afgørelse om sikkerhedsniveau:

Afgørelse om sikkerhedsniveau gives i henhold til § 41, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Risikobekendtgørelsen:

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne II-virksomhed.

⁶ LBK nr 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse

⁷ BEK nr 1098 af 21/08/2023 udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Virksomheden er opført på bilag 1, listepunkt 5.3b, som en kolonne II-risikovirksomhed.

Miljøvurderingsloven:

Virksomheden er omfattet af Bilag 1 pkt. 10 Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag 1 til direktiv 2008/798/EF afsnit D9) med kapacitet på over 100 tons/dag. (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Habitatdirektivet:

De nærmeste beliggende Natura 2000-områder er N68 Skjern Å, N67 Borris Hede samt N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Disse ligger i en afstand af hhv. 2,5 km og 4,5 km syd og 12,5 km vest for projektområdet.

4.2 Partshøring

Ringkøbing-Skjern kommunen vurderer at virksomheden er eneste part og et udkast til afgørelse har været sendt i partshøring hos virksomheden den 01-09-2026 med frist for bemærkninger den 15-09-2026, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 58 og forvaltningslovens regler om partshøring.

Eventuelle bemærkninger fra virksomheden kan ses under 3.4.2

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Denne tilladelse kan inden 4 uger fra modtagelsen/annoncering af tilladelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på – typisk ved brug af MitID. Klagen sendes via klageportalen til Ringkøbing-Skjern Kommune, og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klage reglerne kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Ved indsendelse af en klage skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheder og organisationers vedkommende (2016-niveau – beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år). Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves klageren får helt eller delvist medhold i klagen

- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetencer.

Senest umiddelbart efter klagefristens udløb, vil ansøger få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis tilladelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan udnyttes, selvom der er klaget over den, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Klagemyndigheden kan til enhver tid ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Der er mulighed for at se ansøgningen og dokumenterne, der har indgået i behandlingen af sagen, det vil sige, du kan få aktindsigt. Hvis du ønsker aktindsigt skal du henvende dig til Ringkøbing Skjern Kommune.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen

Venlig hilsen

Jacob Sjørlev-Østergaard
Miljøsagsbehandler

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:

Sundhedsstyrelsen – Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Nord, trvest@stps.dk

Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, tha@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsradet.dk

Arbejdstilsynet, at@at.dk

Brand- og Redning, Midt Vestjylland, post@brmv.dk

Brand- og Redning, Midt Vestjylland, ss@brmv.dk

Midt- og Vestjyllands Politi, mvjyl@politi.dk

BILAG 1: Lovgrundlag

Love

1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.
2. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023

Bekendtgørelser

3. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1027 af 02. september 2024.
4. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 372 af 25. april 2016
5. Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer, nr. 370 af 19. april 2016

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

6. Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept
7. Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU

Andet materiale

8. Miljøstyrelsens risikohåndbogen v.2

Bilag 2: Ordlyd i Godkendelse af sikkerhedsdokumentationen for Arnborgvej 23A, 6900 Skjern fra Brand og Redning MidtVest.

Beredskabets sagsnummer: 14.12.15-P19-24-25
Adresse: Arnborgvej 23A, 6900 Skjern
Matrikel nummer: 33au Borris Nørreland, Sdr. Borris
Ejer: Vestjysk Biogas Aps
Emne: Godkendelse af sikkerhedsdokumentation

Udtagelse fremsendes til:

Miljømyndigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune – Jacob Sjørsløv-Østergaard, via e-mail: Jacob.Sjoerslev-Oestergaard@RKSK.dk

Vedrørende:

Godkendelse af sikkerhedsdokumentationen for Arnborgvej 23A, 6900 Skjern.

Sagsgrundlag:Lovhjemmel:

Sagen behandles efter bekendtgørelse nr.: 372 af den 25-04-2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer samt Miljøstyrelsens tilknyttede risikohåndbog af december 2018.

Sikkerhedsdokumentation:

Nedenstående sagsmateriale bestående af sikkerhedsdokumentation samt øvrigt sagsmateriale, ligger til grund for godkendelsen af sikkerhedsdokumentationen.

Ansøgningsmateriale:

Brand & Redning MidtVest har den 19-08-2026 modtaget ansøgning indeholdende følgende dokumenter:

- Sikkerhedsdokument – 7. udgave 2026
- Bilag 01 Organisation og ledelsessystem
- Bilag 02 Situationsplan
- Bilag 03 Sikkerhedsdatablade
- Bilag 04 Procesdiagram
- Bilag 05 Vedligehold_processer_udstyr_alarmsituationer_driftstop_risikokontrol
- Bilag 06 HAZID
- Bilag 07 Gasoplag_Anmeldelse efter §8, stk. 1, nr. 1 i BEK nr 372 af 25/04/2016
- Bilag 08 Beredskabsplan
- Bilag 09 Forebyggelsesplan
- Bilag 10 IKKE-TEKNISK RESUMÉ
- Bilag 11 ATEX
- Bilag 12 Virksomhedsbeskrivelse

- Bilag 13 PI_diagram
- Bilag 14 Handlingsplan
- Bilag 15 Gasoplager
- Bilag 16 Pumpe- og ventilmatrix & nødstopmatrix
- Bilag 17 Funktionsbeskrivelse & netværks

Afgørelse:

Jævnfør bekendtgørelse nr.: 372 af den 25-04-2016 §6, stk. 1 og i medfør af lovbekendtgørelse nr.: 314 af den 28-02-2018 af beredskabsloven, § 34, stk. 1, fremsender Brand & Redning MidtVest hermed godkendelse af sikkerhedsdokumentationen på de vilkår, som er angivet i bilaget til nærværende godkendelse.

Denne godkendelse udstedes med vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen i henhold til § 6, stk. 2 / § 6, stk. 3 i bekendtgørelse nr.: 372 af den 25-04-2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Det skal derudover sikres, at anden gældende lovgivning overholdes og de nødvendige tilladelser haves.

Brandsyn:

Brand & Redning MidtVest vil fremover foretage fysisk risiko tilsyn hvert tredje år hos jer.

Med venlig hilsen

Søren Stidsen

Brand & Redning MidtVest