

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



N1 A/S
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Sagsbehandler
Gitte Vestergaard Laursen
Direkte telefon
99 74 14 38
E-post
gitte.laursen@rksk.dk
Dato
27. januar 2026
Sagsnummer
25-020165

Sendt til e-Boks tilknyttet virksomhedens CVR

§19 tilladelse til opsamling af regnvand i kar under transformere, Nr. Viumvej 1C, Troldhede, 6920 Videbæk

Elselskabet N1 A/S har ansøgt om §19 tilladelse til opsamling af regnvand i sikringskar under transformere.

Ansøgningen er dateret 3. september 2025 med supplerende oplysninger 11. september 2025.

Kommentarer tilsendt d. 3. oktober og 9. december 2025, er delvist inkorporeret i tilladelsen.

1. Tilladelse til opsamling af overfladevand i kar under transformere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, meddeler hermed Elselskabet N1 A/S tilladelse til at opsamle overfladevand i kar under transformere på Nr. Viumvej 1C, Troldhede, 6920 Videbæk, for videre transport til et godkendt modtage anlæg.

Overfladevandet er i nærværende tilladelse, vand fra:

- Regnvand der falder på transformere

Spildevandstilladelsen meddeles efter kapitel 3, §19, stk. 1 og 2, i Lov om Miljøbeskyttelse¹, på de i afsnit 2 nævnte vilkår.

Tilladelsen er givet i medfør af, at hvis transformatorer går læk, vil olie opsamles i karret under transformeren. §19 tilladelsen er således til oplag af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund.

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og bilag 1.

2. Vilkår

Følgende vilkår skal overholdes for at tilladelsen er gyldig:

¹ LBK nr. 1093 af 11/10/2024; Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.



Generelle forhold

1. Tilladelsen betinges af at ansøgningen og de oplyste forhold er de faktuelle anlægs- og driftsforhold.
2. Et eksemplar af tilladelsen skal forefindes på adressen og være kendt af den ansvarlige for drift og vedligehold på stationen.

Sikringskar

3. Sikringskarrene under transformerne skal etableres med en tæt belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres i karrene.
4. Sikringskarrene under transformerne skal forsynes med elektronisk alarm, der skal udløses, når indholdet af væske udgør maksimalt 30% af sikringskarrenes opsamlingskapacitet. Alarmen skal gå til N1 A/S kontrolrum med døgnberedskab. Alarmen skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt og resultatet af funktionsprøvningen skal fremgå af logbogen.
5. Sikringskarrene under transformerne skal tømmes senest, når væskestanden udgør 50% af karrenes opsamlingskapacitet. Sikringskarrene skal være tilmeldt en tømningsskema, som sikrer, at de kontrolleres og tømmes efter behov dog mindst én gang hvert andet år.
6. For tømning af sikringskarrene under transformere og slukkespole skal der indgås en aftale med transportør og et godkendt modtageanlæg. Observeres der oliefilm, skal sikringskarrene tømmes af slamsuger og indholdet afleveres til godkendt modtager af farligt affald. Er der ikke oliefilm, kan transformatorfundamentene tømmes ved hjælp af slamsuger til godkendt modtager. Transportør og modtageanlæg skal være registreret hos Affaldsregisteret/Miljøstyrelsen. Kontrakten skal fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgifter til tømning og inspektion, samt bortskaffelse af affaldsfraktionen, afholdes udelukkende af elselskabet N1 A/S
7. Mindst én gang årligt og altid ved tømning, skal karrene inspiceres for synlige fejl og mangler. Hvis der ved tømning, bundsugning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen udbedres. Inspektionsrapporten skal opbevares sammen med logbogen.
8. Sikringskarrene skal visuelt inspiceres/kontrolleres minimum 2 gange årligt.
9. Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Byg og Miljø, skal straks underrettes om konstaterede utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder og tilsendes inspektionsrapport herom.
10. Sikringskarrene under transformerne skal anbringes og indrettes således, at der er bekvem adgang for tømning ved hjælp af slamsuger.

Egenkontrol og uheld

11. Virksomheden skal føre en logbog indeholdende oplysninger om:
 - Dato for eftersyn og kontrol af alarm på sikringskar.
 - Dato og kvittering for tømning/bundsugning af sikringskar.

- Dato for eftersyn og kontrol af sikringskar.
- Inspektionsrapport på sikringskar.

Logbogen skal opbevares tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

12. Uheld der giver anledning til unormale udledninger skal varsles til Beredskabet på 112

Senest førstkommende hverdag skal tilsynsmyndigheden informeres om uheldet.

3. Spildevandsteknisk vurdering

Nedenfor gennemgås spildevandsforholdene som beskrevet i ansøgningsmaterialet sammen med tilsynsmyndighedens egne vurderinger.

3.1 Sikringskar

Der er etableret fundamenter under 2 transformere. Fundamenterne fungerer som sikringskar mod oliespild. Sikringskarrene er etableret med alarm, som udløses når ca. 1/3 af opsamlingskapaciteten er nået.

Sikringskarrene er placeret i et område, der er udlagt til OD (Område med Drikkevandsinteresser). Den nærmeste boring til privat drikkevandsforsyning (DGU-nr. 94.3032) er placeret ca. 75 meter NNV for sikringskarrene. Grundvandsstrømning i terrænnært grundvand forventes at løbe mod N til Pårup Bæk.

På baggrund af disse oplysninger skal sikringskarrene visuelt inspiceres hver 3. måned, og alarmer afprøves mindst 1 gang årligt.

3.2 Spildevandets karakteristika

Spildevandet er fortrinsvis regnvand som falder på transformere, som står på fundamenterne. Kommunen er af den opfattelse, at der i forbindelse med regnvand på transformere kan være en risiko for tungmetaller i spildevandet.

Der vil desuden være risiko for tilførsel af kølerolie ved eventuel lækage af kølesystemet på transformerne.

Det forventes, at der kan blive opsamlet regnvand, ca. 19 m³/år, i hvert sikringskar (transformerfundament), hvoraf en del vil fordampe (se "beregning af spildevandsmængder"). Alt spildevandet fra sikringskarrene (transformerfundamenterne, med alarm) skal afleveres til et godkendt modtageranlæg; der er ingen direkte udledning til jorden.

3.3 Beregning af spildevandsmængder

Estimeret årlig regnvandsmængde:

De indvendige mål af transformerfundamentene TA21 og TA22 er ens, derfor gælder samme udregning for begge selv om de ydre mål er forskellige (se bilag 1).

Transformerfundamenter TA21 og TA22:

Årsnedbør ifølge spildevandsplanen: 950 mm.

Reduktionsfaktor ifølge spildevandsplanen: 0,8

Areal der afvandes (Transformerfundament ((2m + 1,8m + 2m) x 4,4m): 26m²

Årlig mængde: 26m² x 0,95m x 0,8 = 19 m³

Det forventes dog, at der forekommer en vis fordampning, og at den reelle spildevandsmængde er mindre end det ovenstående.

Da transformer fundamentene er 1,05m dybe, kan de indeholde 27 m³ væske.

Transformer TA21 indeholder 11.400kg olie svarende til 12.667 L (ved en massefylde på 0,9kg/L), og dermed 13 m³ olie.

Transformer TA22 indeholder 7.500kg olie svarende til 8.333 L (ved en massefylde på 0,9kg/L), og dermed 8 m³ olie.

Der er derfor sat et vilkår om, at alarmen skal udløses når væskeindholdet udgør 50% af opsamlingsvolumen.

3. 4 Beskyttet natur

Afstand til nærmeste beskyttede natur (§3, hede) er ca. 25m mod vest.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 (H68) habitatområde ligger ca. 750 m fra ansøgte projekt. Der er tale om

- Vorgod Å, som er udpeget som EF-habitatområde (H61), som en del af Skjern Å

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved transformerstationen. På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være flagermus og markfirben.

Opsamlingen vil ikke skade flagermusene eller firbenene, men der kan være kortvarige forstyrrelser i forbindelse med etableringen. Projektet vurderes ikke at skade yngle- eller rasteområderne for nogle af de arter, der er optaget på bilag IV i Habitatdirektivet.

Det vurderes derfor, at aktiviteterne forbundet med sikringskarrene ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

4. Egenkontrol

Der stilles egenkontrolvilkår for, at tilsynsmyndigheden har mulighed for at danne sig et indtryk af hvorledes driften foregår og for at virksomheden har fokus på driften af aktiviteterne, der genererer spildevand.

4.1 Generelle kommentarer til vilkårsstillelse

Der stilles vilkår til indretning og drift af de ovenfor beskrevne aktiviteter til minimering af eventuel risiko for forurening.

Vilkårene skal bl.a. beskytte det omgivende miljø.

5. Bemærkninger fra Region Midtjylland

Region Midtjylland har i perioden fra den 12. til den 26. januar 2026 haft et udkast af denne tilladelse til gennemlæsning og har den forbindelse ikke fremsendt nogen bemærkninger.

6. Offentliggørelse og klagevejledning

6.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer mandag den 2. februar 2026. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af tilladelsen.

6.2 Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal indsendes til Klageportalen <https://naevneneshus.dk/start-din-klage> senest mandag den 2. marts 2026.

En klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>. Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://www.virk.dk> Du logger på <http://borger.dk> eller <http://virk.dk> lige som du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer, Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

6.3 Retsligprøvelse

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed, TRvest@stps.dk
Region Midtjylland, miljoe@ru.rm.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og ringkoebing@dof.dk
Danmarks Naturfredning, ringkoebing-skjern@dn.dk
Friluftsrådet Midt-Vest, fr@friluftsradaet.dk
Elnetselskabet N1, linege@n1.dk og sorena@n1.dk

8. Kvalitetssikring

Nærværende tilladelse er kvalitetssikret af: YG

Venlig hilsen


Gitte Vestergaard Laursen
Miljøsagsbehandler

9. Spildevandsteknisk beskrivelse – Bilag 1


Den følgende beskrivelse af spildevandet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet.

Beskrivelse	HIST OPRINDELSE	Trafo LivsCyklus	Fabrikat	Olievægt	Transformer mål i drifts-klar stand	Totalvægt
TRH-TA22	HER	I brug	NATIONAL INDUSTRI	7500		31800
TRH-TA21		I brug	SGB	11400	592x335x410	57000

Plantegning

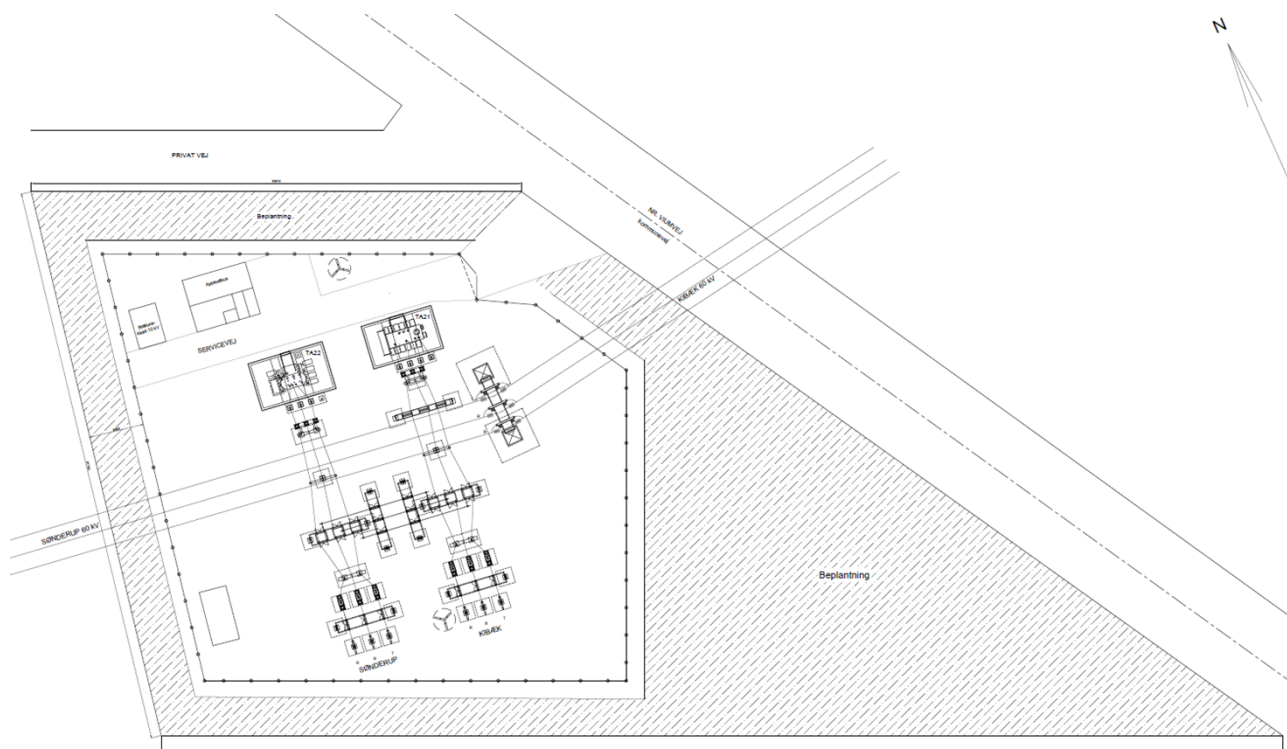


Transformerfundament TA21

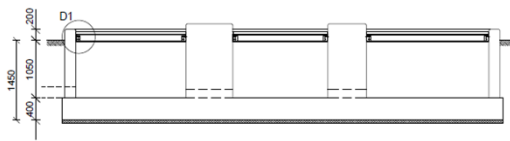



Snit A-A



Snit B-B

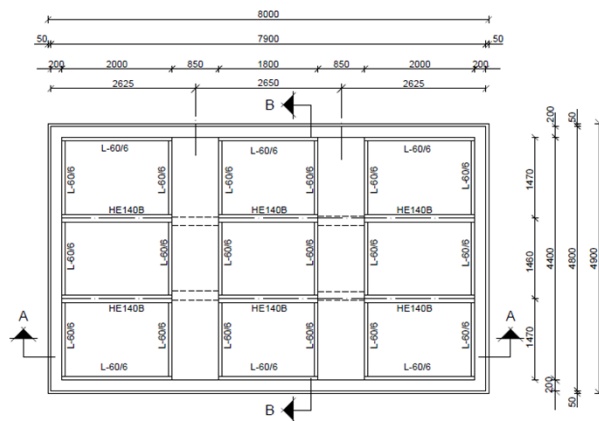

Plan uden riste 1:50

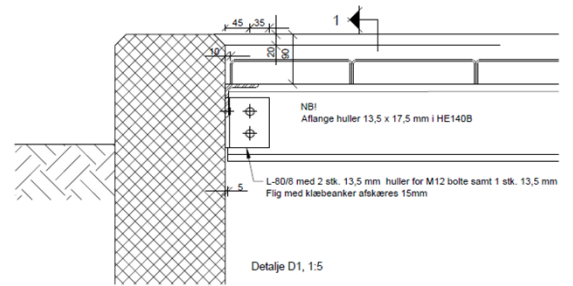

Transformerbundament TA22

